





DETALLE DE REGISTRO DE HªAª PARA INSPECCIÓN DE MT _R1 TIPO 1

Detalle de Tapa
vista superior

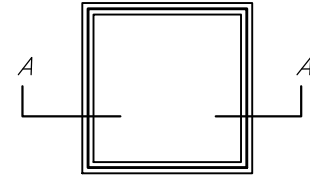

Detalle de Borde
vista superior



Corte AA

Tapa de HªAª de 3 piezas, con borde de hierro perfil "L" de 76x76x5mm. Y mallas de varilla de hierro de 10 y 8mm.



Asa de varilla de hierro de $\phi: \frac{5}{8}$ "

Bordes de hierro perfil "L" de 76x76x5mm. Y mallas de varilla de hierro de 10 y 8mm.

Pared de HªAª de 0,15m. de espesor, mallas de varilla de hierro de 10 y 8mm; con revoque interno.

Perforación para Caño PEAD de $\phi: 160$ mm

Base de Piedra triturada tipo 5ta de 0,15m de espesor

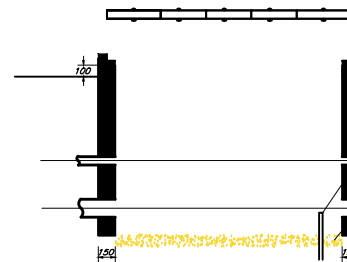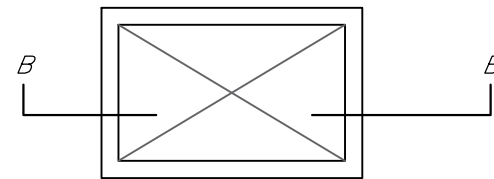

Corte BB



Registro de para empalmes; Instalación de materiales de B.T y M.T. con conductos.
Según E.E.T.T 30.10.30 Rev.1-(pág.82/117)

DETALLE DE REGISTRO DE HªAª PARA EMPALME DE MT _R2 TIPO 2 Escala S/E

1- Todas la medidas de formas y armaduras están en milímetros y elevación en milímetros.


REFERENCIAS

Detalle de manija (retráctil).
Asa de Varilla de hierro lisa 15



Vista Superior

Registro Tipo 1 de 1200x1200x1600mm.
(Inspección para montaje para M.T.)



Vista Superior

Registro Tipo 2 de 1200x2000x1600mm.
(para empalmes aproximadamente cada 500 metros).
Según E.E.T.T de la ANDE



Registro de 500x500x900 mm.
Registro BT-AP Tipo 1-a
(al pie de postes de 9 y 14m para iluminación)



Registro de 400x400x800 mm.
Registro BT-AP Tipo 1-b
(al pie de postes de 4,5 para iluminación ornamental)

